



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 00435

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

3. Gamintojas:

Produktas gaminamas šiose gamyklose:

„Ceresit Ceretherm Universal MW“

Tinkuojamoji išorinė sudėtinė fasadų šiltinimo
(termoizoliacijos) sistema (angl. ETICS)

„Henkel Polska Operations“ Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41,
02-672 Varšuva

- 1) „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, Stara Gora, 26-220
Stomporkuvas
- 2) „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, Pieszcyka 6, 58-
200 Dzeržoniūvas
- 3) „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, Wrząca, 64-905
Stobnas
- 4) „Henkel Romania Operations SRL“, Factory Campia Turzii,
405100 Street Iancu Jianu 33, Rumunija
- 5) „Henkel Balti Operations OÜ“, Klaasi 9, 50409 Tartu, Estija
- 6) „Henkel Bulgaria Operations EOOD“, Building Materials
Plant, Mirovjane 1289 Sofija, Bulgarija
- 7) Henkel Romania Operations SRL“, Soseaua de Centura
Pantelimon no 78, km 26, Soseaua de Centura
Pantelimon, Rumunija
- 8) „Henkel Srbija d.o.o.“ Production Site Indjija, Savo
Kovacevica b.b, 22320 Indjija, Serbija
- 9) „Henkel Adhezivi BH d.o.o.“, Drakuljica bb, 89230 Bileća,
Bosnija ir Hercegovina
- 10) „Henkel Romania Operations SRL“ Str. Paltinului, nr. 1392
Roznav, jud. Neamt, Rumunija

Netaikoma

2+ sistema

4. Įgaliojasis atstovas:

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir
tikrinimo sistema (-os):

6a. Darnusis (-ieji) standartas (-ai):

6b. Europos vertinimo dokumentas:

Europos techninis įvertinimas:

Techninio vertinimo įstaiga:

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

Netaikoma

ETAG 004:2013

2018-12-20 ETA-14/0127

Statybos technikos institutas (*Instytut Techniki Budowlanej*)

Statybos technikos institutas (*Instytut Techniki Budowlanej*),

Nr. 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0362/Z

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Nr.	Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo (ESPVT) sistema (-os)	Darnieji techniniai reikalavimai
1.	Atsakas į ugnį „ETICS CERESIT CERETHERM UNIVERSAL MW“: - Klijuojančiosios medžiagos: „Ceresit“ CT80 / „Ceresit Thermo Universal“, „Ceresit“ CT180 - Pagrindo sluoksnis: „Ceresit“ CT 80 / „Ceresit Thermo Universal“ - Apdailos sluoksniai pagal ETA-14/0127 1 lentelę (su atitinkamais pagrindiniais sluoksniais) - Dekoratyviniai (dažų) sluoksniai pagal ETA-14/0127 1 lentelę	A2-s1, dO		
2.	Vandens įmirkis po 1 val. Pagrindo sluoksnis „Ceresit“ CT 80 / „Ceresit Thermo Universal“	< 1,0 kg/m ²		



Vandens įmirkis po 24 val. Pagrindo sluoksnis „Ceresit“ CT 80 / „Ceresit Thermo Universal“		< 0,5 kg/m ²	
Vandens įmirkis po 24 val. Tinkuojamoji sistema: Pagrindo sluoksnis „Ceresit“ CT80 / „Ceresit Thermo Universal“ (su atitinkamu pagrindiniu sluoksniu pagal ETA-14/0127 1 lentelę) ir: „Ceresit“ CT35, „Ceresit“ CT137, „Ceresit“ CT72, „Ceresit“ CT74, „Ceresit“ CT75, „Ceresit“ CT 76, „Ceresit“ CT174, „Ceresit“ CT 60, „Ceresit“ CT720 (su „Ceresit“ CT721)			
3.	Būklė po temperatūros ir drėgmės ciklų	Atspari	
4.	Būklė po užšaldymo ir atitirpinimo ciklų	Atspari	
5.	Atsparumas smūgiams: Tinkuojamoji sistema: Pagrindo sluoksnis „Ceresit“ CT80 / „Ceresit Thermo Universal“ (su atitinkamu pagrindiniu sluoksniu pagal ETA-14/0127 1 lentelę) ir: „Ceresit“ CT35, „Ceresit“ CT137, „Ceresit“ CT73, „Ceresit“ CT74, „Ceresit“ CT75, „Ceresit“ CT174, „Ceresit“ CT175, „Ceresit“ CT63, „Ceresit“ CT64, „Ceresit“ CT720 (su „Ceresit“ CT721) „Ceresit“ CT72, „Ceresit“ CT60, „Ceresit“ CT 76	III kategorija II kategorija	
6.	Laidumas vandens garams Tinkuojamoji sistema: Pagrindo sluoksnis „Ceresit“ CT80 / „Ceresit Thermo Universal“ (su atitinkamu pagrindiniu sluoksniu pagal ETA-14/0127 1 lentelę) ir: „Ceresit“ CT35, „Ceresit“ CT137, „Ceresit“ CT72, „Ceresit“ CT73, „Ceresit“ CT74, „Ceresit“ CT75, „Ceresit“ CT 76, „Ceresit“ CT174, „Ceresit“ CT175, „Ceresit“ CT60, „Ceresit“ CT720 (su „Ceresit“ CT721)	≤ 1,0 m	
7.	Pavojingosios cheminės medžiagos	Žiūrėti Medžiagos saugos duomenų lapą.	
8.	Sukibimo stipris tarp pagrindo sluoksnio ir izoliacijos medžiagos (mineralinės vatos (MW) „Iamella“ demblių) Pagrindo sluoksnis „Ceresit CT80“ / „Ceresit Thermo Universal“ Sausomis sąlygomis Po hidroterminių ciklų bandymų stende Pasibaigus užšaldymo ir atšildymo ciklui	≥ 0,08 MPa Trūkis mineralinėje vatoje (kohezinis) Šis bandymas nereikalingas, nes šaldymo ir šildymo ciklai nėra būtini	
9.	Sukibimo stipris tarp: klijų ir pagrindo (betono) Klijuojančiosios medžiagos: Sausomis sąlygomis Panardinus į vandenį 48 valandoms ir 2 val. džiovinant (23 ± 2) °C temperatūroje ir esant (50 ± 5) proc. santykiniam oro drėgmeniui Panardinus į vandenį 48 valandoms ir 7 paras džiovinant (23 ± 2) °C temperatūroje ir esant (50 ± 5) proc. santykiniam oro drėgmeniui	„Ceresit“ CT 80 / „Ceresit Thermo Universal“ ≥ 0,25 MPa ≥ 0,08 MPa ≥ 0,25 MPa	
10.	Sukibimas tarp: klijų ir šiluminės izoliacijos gaminio (mineralinės vatos (MW) „Iamella“ demblių) Klijuojančiosios medžiagos: Sausomis sąlygomis Panardinus į vandenį 48 valandoms ir 2 val. džiovinant (23 ± 2) °C temperatūroje ir esant (50 ± 5) proc. santykiniam oro drėgmeniui Panardinus į vandenį 48 valandoms ir 7 paras džiovinant (23 ± 2) °C temperatūroje ir esant (50 ± 5) proc. santykiniam oro drėgmeniui	„Ceresit“ CT 80 / „Ceresit Thermo Universal“ (mineralinės vatos (MW) „Iamella“ demblių)	„Ceresit“ CT180 (mineralinės vatos (MW) „Iamella“ demblių) „Ceresit“ CT180 (mineralinės vatos (MW) plokštės) trūkis mineralinėje vatoje (kohezinis)
11.	Tvirtinimo stiprumas (poslinkio bandymas)	Bandymas nėra būtinas, nes ETICS atitinka ETAG 004 5.1.4.2 punkto reikalavimus	
12.	Šiluminė varža	Apskaičiuojama pagal termoizoliacinės medžiagos šiluminę varžą, laikantis ETA-14/0127 3.5.1 punkto reikalavimų	

2+ sistema

ETAG
004:2013

Henkel

13.	Sukibimo stipris po sendinimo Tinkuojamoji sistema: Pagrindo sluoksnis „Ceresit“ CT80 / „Ceresit Thermo Universal“ (su atitinkamu pagrindiniu sluoksniu pagal ETA-14/0127 1 lentelę) ir: „Ceresit“ CT35, „Ceresit“ CT137, „Ceresit“ CT72, „Ceresit“ CT73, „Ceresit“ CT74, „Ceresit“ CT75, „Ceresit“ CT76, „Ceresit“ CT174, „Ceresit“ CT175, „Ceresit“ CT60, „Ceresit“ CT63, „Ceresit“ CT64, „Ceresit“ CT720 (su „Ceresit“ CT721)	≥ 0,08 MPa		
14.	Kitų sistemos komponentų charakteristikos			
	Šilumos izoliacijos gaminyje (mineralinės vatos (MW) plokštės ir „Jamella“ dembliai)	pagal ETA-14/0127 1 Priedą		
	Stiklo pluošto tinkeliai	pagal ETA-14/0127 2 Priedą		

Pirmiau minėti parametrai galioja naudojant sistemą „Ceresit Ceretherm Universal MW“, kurią sudaro:

- Klijuojančiosios medžiagos: „Ceresit“ CT 80 / „Ceresit Thermo Universal“, „Ceresit“ CT 180
- Pagrindo sluoksnis: „Ceresit“ CT 80 / „Ceresit Thermo Universal“
- Pagrindinis sluoksnis: „Ceresit“ CT 15, „Ceresit“ CT 16
- Baigiamieji sluoksniai: „Ceresit“ CT 35, „Ceresit“ CT 137, „Ceresit“ CT 720, „Ceresit“ CT 72, „Ceresit“ CT 73, „Ceresit“ CT 74, „Ceresit“ CT 75, „Ceresit“ CT 76, „Ceresit“ CT 174, „Ceresit“ CT 175, „Ceresit“ CT 60, „Ceresit“ CT 63, „Ceresit“ CT 64
- Dekoratyviniai sluoksniai: „Ceresit“ CT 42, „Ceresit“ CT 44, „Ceresit“ CT 48, „Ceresit“ CT 49, „Ceresit“ CT 54, „Ceresit“ CT 55, „Ceresit“ CT 721
- Šilumos izoliacijos gaminyje: mineralinės vatos (MW) plokštės pagal standartą EN 13162 (gaminio charakteristikas žr. ETA-14/0127 1 priede)
- Stiklo pluošto tinkeliai: Standartiniai stiklo pluošto tinkeliai „Ceresit“ CT 325 (gaminio charakteristikas žr. ETA-14/0127 2 priede)

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.


Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Dagmara Kwiatkowska

„AC Global PD TG“ fasado sistemos, „IDC ETICS“
ETICS vadovė

(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)




Piotr Urynek

„CEE North“ kokybės vadovas

(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)

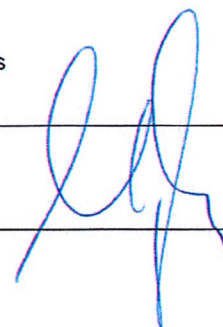

2019-03-26, Stomporkuvas
(išdavimo vieta ir data)

